

Паспорт качества электроэнергии электроагрегата дизельного, модель АД60С-Т400-1РМ1 производства Новосибирский Завод Генераторных Установок

В данном паспорте представлены реальные технические данные, указанного выше электроагрегата, в сравнении с требованиями международного стандарта ИСО 8528-1:1993 «Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Применение, технические характеристики и параметры», а также требованиями ГОСТ Р 53174-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия»

Технические данные получены с помощью прибора «Анализатор качества электроэнергии С.А 8230» серийный №182970НМН, версия программного обеспечения 102183, номер в государственном реестре средств измерений 28710-09. Измерения проводились в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53178-2008 «Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Методы испытаний».

Таблица 1. Результаты испытаний

Наименование показателя	Норма для электрогенераторных установок типов			Результаты испытаний
Согласно требованиям ГОСТ Р 53174-2008	Тип согласно ИСО 8528-1:1993			Модель электроагрегата
	G1	G2	G3	АД60С-Т400-1РМ1
1. Установившееся отклонение напряжения при неизменной симметричной нагрузке, %, не более	±5	±2,5	±1	0,03
2. Переходное отклонение напряжения, % не более				
- при сбросе 100% симметричной нагрузки	±35	±25	±20	+2,45
- при набросе 100% симметричной нагрузки	-25	-20	-15	-6,23
3. Время восстановления напряжения при сбросе-набросе 100% симметричной нагрузки, с	10	6	4	2,4

4. Переходное отклонение частоты, % не более				
- при сбросе 100% симметричной нагрузки	18	12	10	0,16
- при набросе 100% симметричной нагрузки	-15	-10	-7	-0,62
5. Время восстановления частоты при сбросе-набросе 100% симметричной нагрузки, с	10	5	3	1,4
6. Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке, %, не более	2,5	1,5	0,5	0,2
7. Установившееся отклонение частоты при изменении нагрузки, %, не более	3,5	2	2	0,12
8. Коэффициент амплитудной модуляции	C	0,3	0,3	Не измерялся
9. Статизм по частоте, % не более	8	5	3	0,04
10. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, %, не более	16	10	5	1,7
11. Коэффициент небаланса линейных напряжений при несимметричной нагрузке фаз	C (устанавливается по соглашению между изготовителем и потребителем)	10	5	3,43
Примечание - Нормы по всем показателям для электрогенераторных установок класса G4 устанавливаются по соглашению между изготовителем и потребителем.				

По результатам испытаний дизельная генераторная установка

АД60С-Т400-1РМ1 соответствует классу «G3».

Исходя из требований к качеству электроэнергии различных потребителей, ГОСТом установлено 4 класса применения электроагрегатов.

1. Класс применения G1

Данный класс рассчитан на потребителей, для которых важными являются только основные характеристики напряжения и частоты. Пример - Системы общего применения (освещение, нагреватели и прочие простые электрические нагрузки)

2. Класс применения G2

Данный класс рассчитан на потребителей, у которых требования к характеристикам напряжения электроагрегатов соответствуют характеристикам напряжения систем электроснабжения коммерческих предприятий. При переключении нагрузок допускаются временные установленные отклонения напряжения и частоты. Пример - Системы освещения: насосы, вентиляторы и подъемники.

3. Класс применения G3

Данный класс рассчитан на потребителей, которые предъявляют жесткие требования к характеристикам напряжения, частоты и форме кривой напряжения. Пример - Средства дистанционной связи и тиристорные системы управления.

Следует учитывать возможность влияния на форму кривой напряжения при работе на выпрямительную нагрузку и нагрузку, управляемую тиристорами.

4. Класс применения G4


Данный класс рассчитан на потребителей, которые предъявляют жесткие требования к характеристикам напряжения, частоты и форме кривой напряжения. Пример - Системы обработки данных или вычислительные системы.



Детализация.

Пункт 1. Установившееся отклонение напряжения при неизменной симметричной нагрузке δU_y , % вычисляют по формуле:

$\delta U_y = \frac{U_{max} - U_{min}}{2U_r} * 100$, где U_{max}, U_{min} – наибольшее и наименьшее значения напряжения соответственно, В, U_r – номинальное значение напряжения, В. Измерения проводились при неизменной симметричной нагрузке, равной 100% от номинальной.

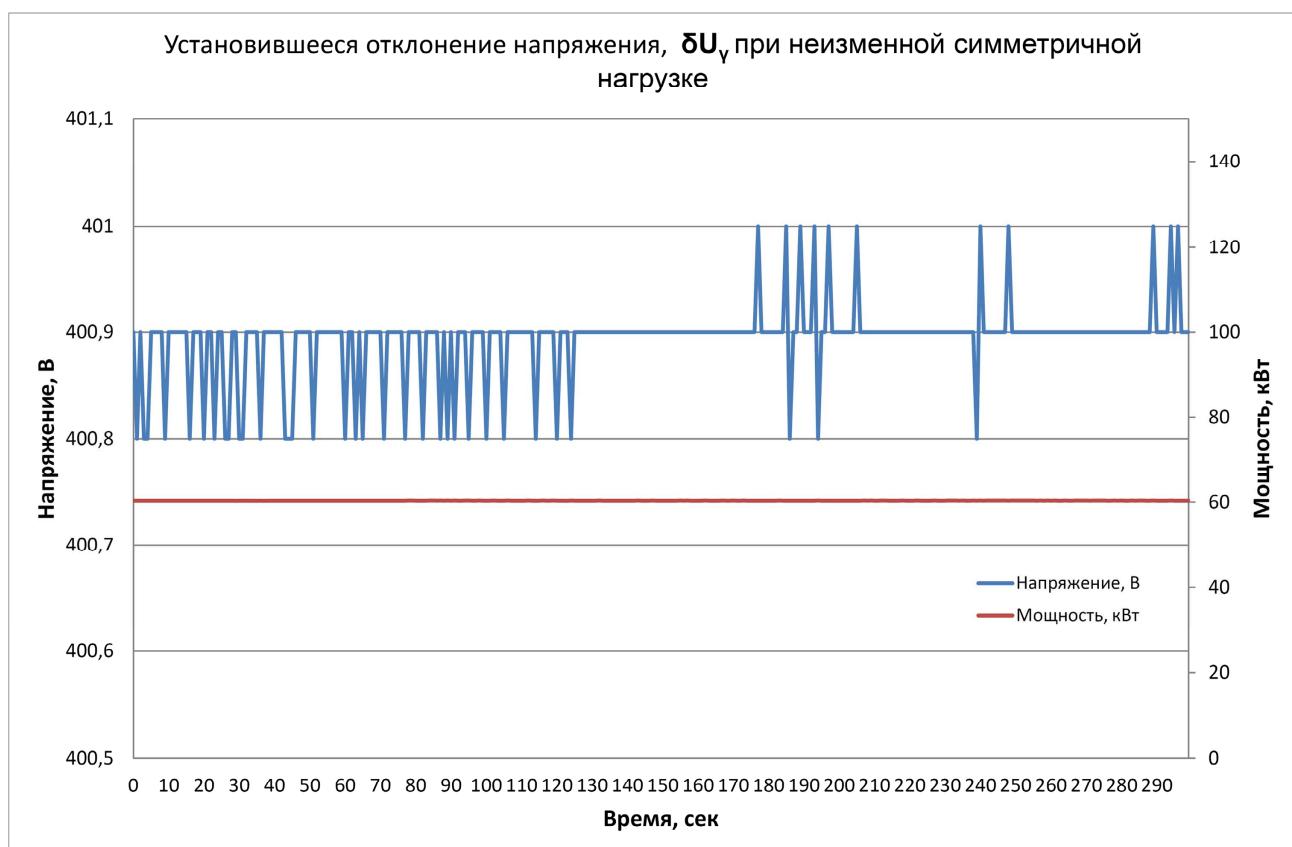


В данном случае мы имеем, $U_{max} = 401,0$ В, $U_{min} = 400,8$ В, $U_r = 400,0$ В, отсюда получаем $\delta U_y = 0,025\%$.



Пункт 2. Переходное отклонение напряжения при набросе и сбросе 10% \leftrightarrow 100% симметричной нагрузки определяют по формуле:

$$\delta U_{dyn}^- = \frac{U_{dyn,min} - U_r}{U_r} * 100, \quad \delta U_{dyn}^+ = \frac{U_{dyn,max} - U_r}{U_r} * 100, \text{ где } U_{dyn,min} \text{ (} U_{dyn,max} \text{)}$$


— максимальное и минимальное значения соответственно, зарегистрированные при переходном процессе, В, U_r — номинальное значение напряжения, В.

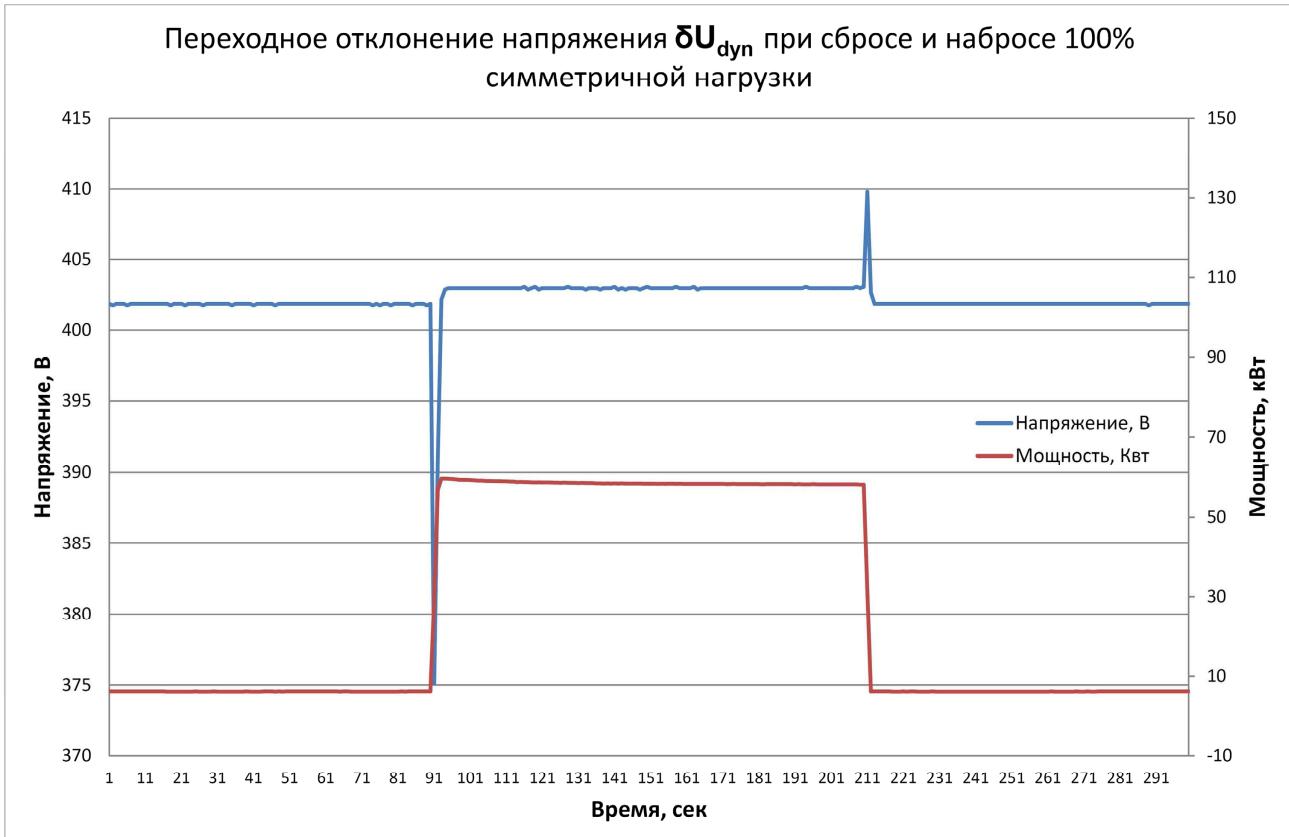

В данном случае мы имеем, $U_{dyn,min} = 375,1\text{В}$, $U_{dyn,max} = 409,8\text{В}$, $U_r=400,0\text{ В}$, отсюда получаем $\delta U_{dyn}^- = -6,23\%$, $\delta U_{dyn}^+ = +2,45\%$.



Пункт 3. Время восстановления напряжения при сбросе, набросе 100% симметричной нагрузки. Зону допустимых значений напряжения принимаем равной $\pm 1\%$ от U_r , т.е. от 396,0В до 404,0В, тогда согласно приведенной осциллограмме имеем время восстановления напряжения равным **2,4 сек** (берется максимальное время при сбросе/набросе).

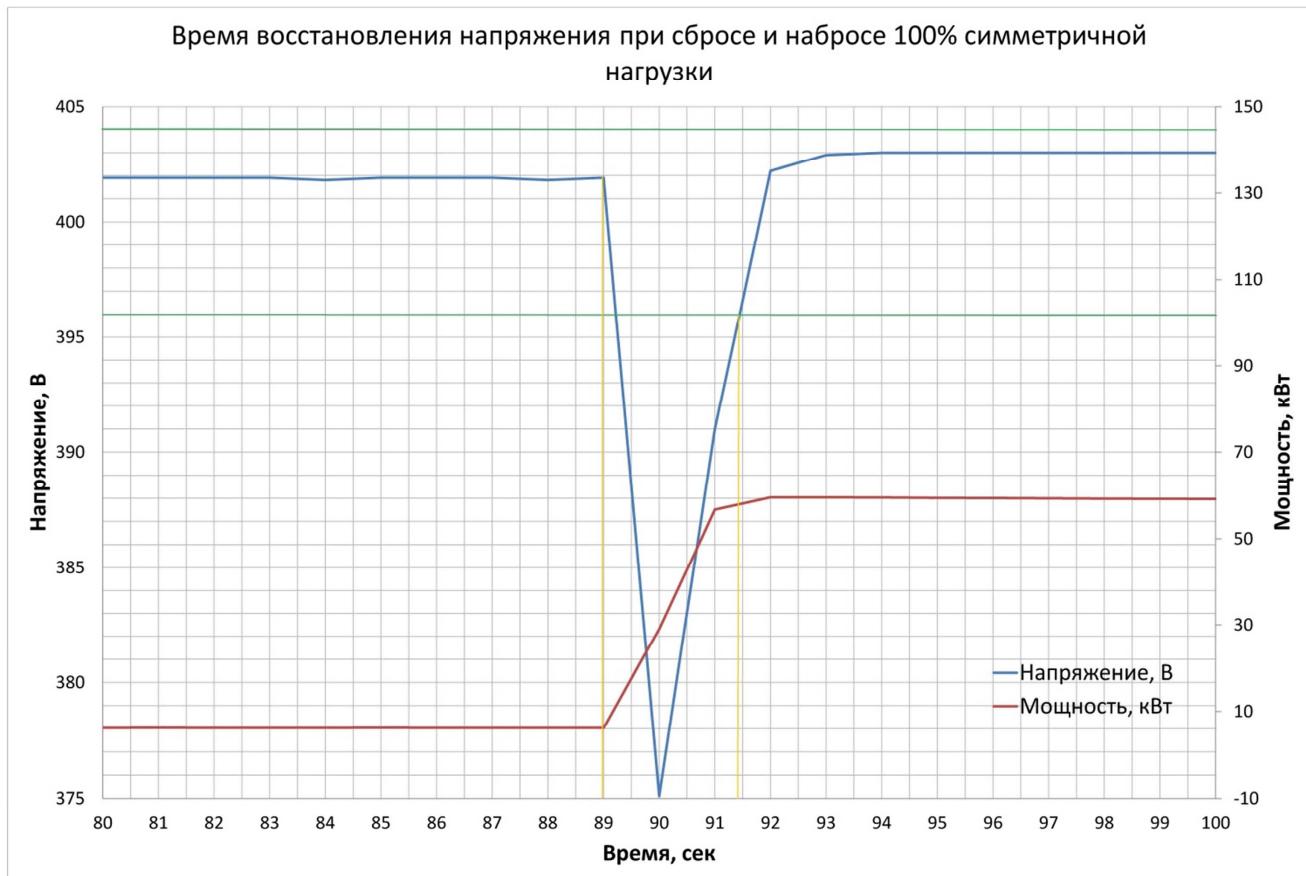


Пункт 4. Переходное отклонение частоты при набросе и сбросе 100% симметричной нагрузки определяют по формуле:


$$\delta f_d^- = \frac{f_{d,min} - f_{arb}}{f_r} * 100, \quad \delta f_d^+ = \frac{f_{d,max} - f_{arb}}{f_r} * 100, \quad \text{где } f_{d,min}, f_{d,max}$$

– максимальное и минимальное значения частоты соответственно, выходящие за пределы допустимых значений, Гц, f_{arb} – фактическое значение установившейся частоты, Гц, равное при набросе нагрузки номинальной частоте, при сбросе – номинальной частоте с учетом статизма по частоте и допустимого значения установившегося отклонения частоты при неизменной нагрузке, f_r – номинальное значение частоты, Гц.

В данном случае имеем: $f_{d,min} = 49,67$ Гц, $f_{d,max} = 50,06$ Гц, $f_{arb} = 49,98$ Гц, $f_r = 50$ Гц, отсюда имеем: $\delta f_d^- = -0,62\%$, $\delta f_d^+ = +0,16\%$.

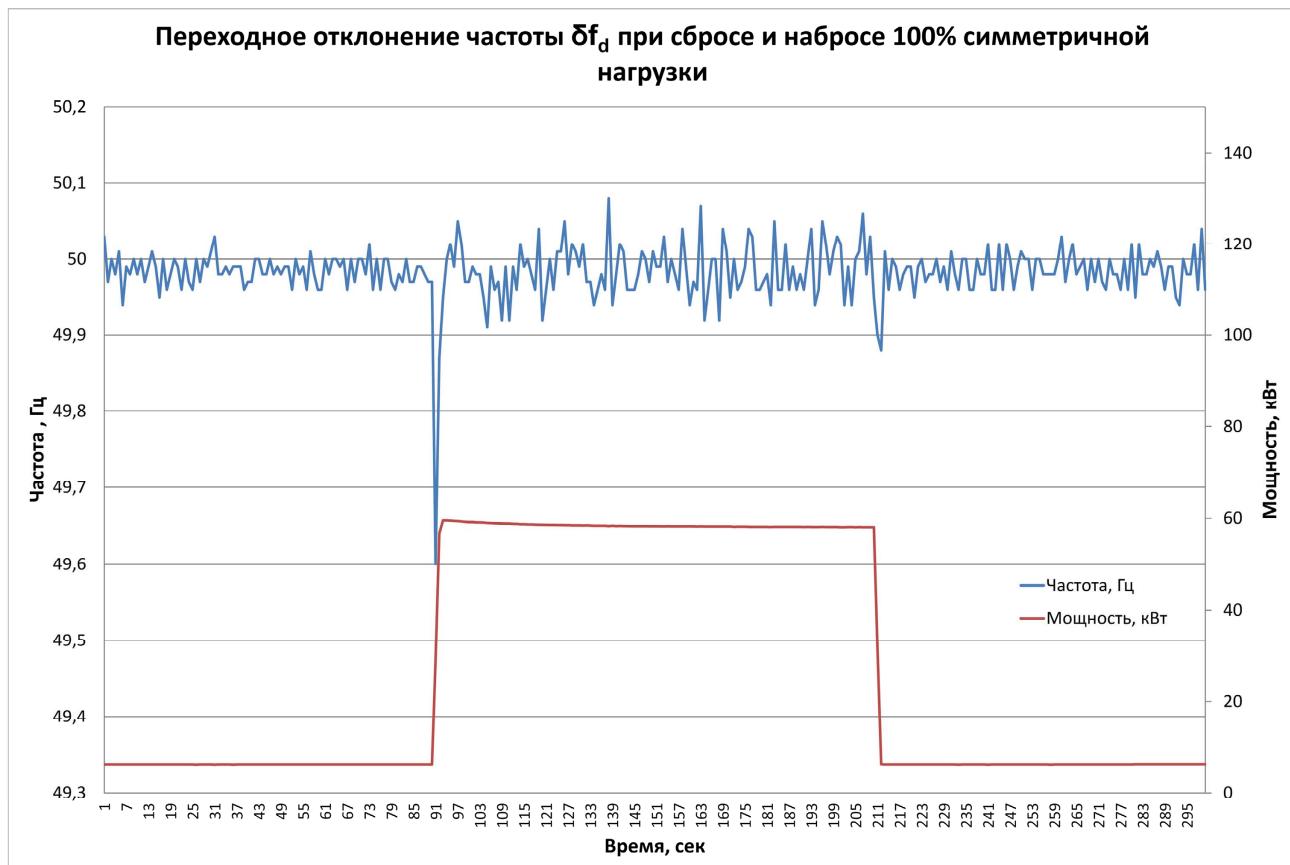

Пункт 5. Время восстановления частоты при набросе 100% симметричной нагрузки.

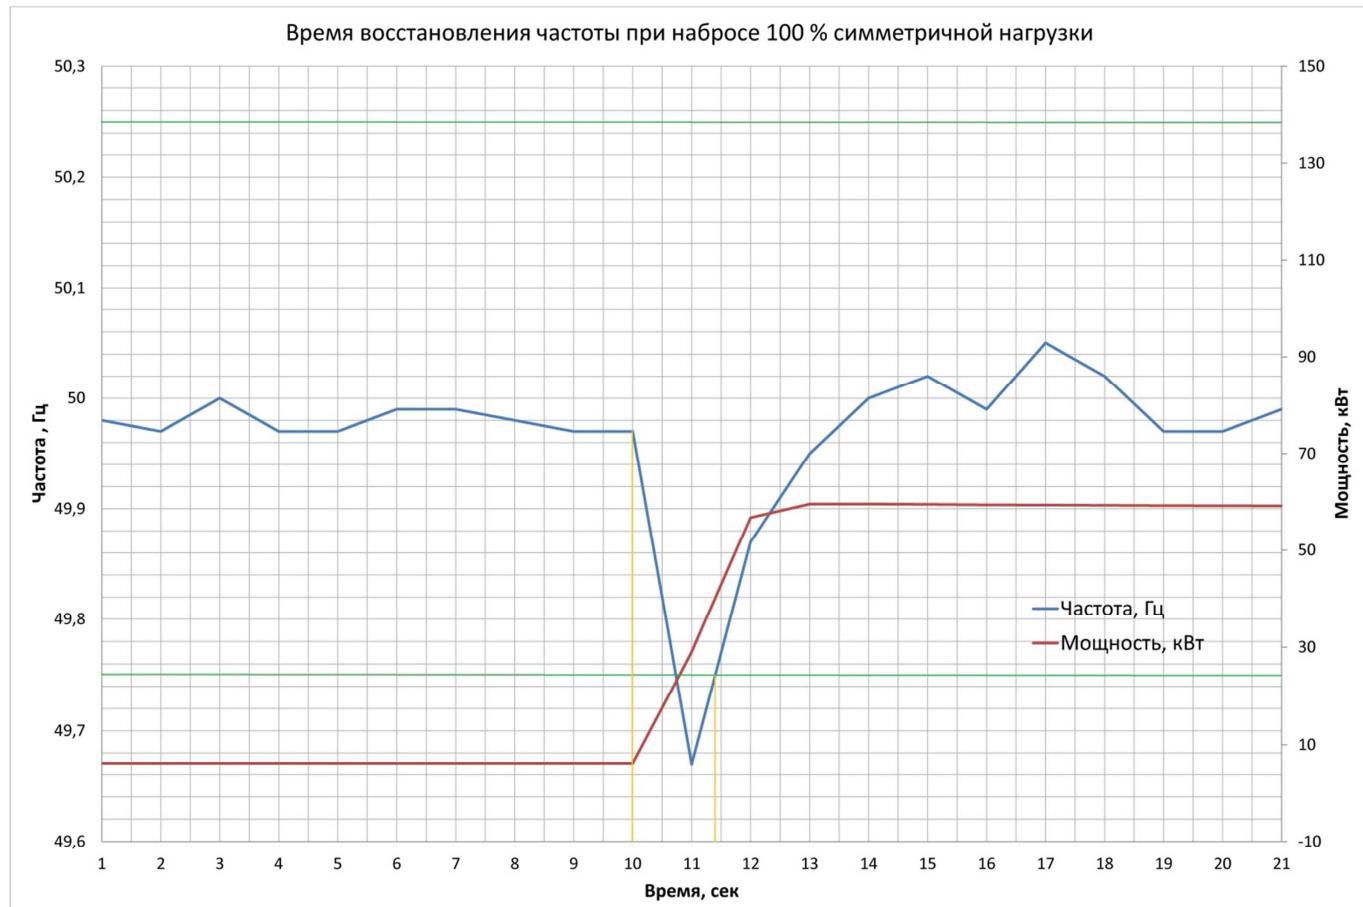


В данном случае имеем: зона допустимых значений установившегося значения частоты $\pm 0,5\%$ от частоты фактической мощности $f_{arb}=50,0$ равна $49,75 \div 50,25$ Гц, из графика находим $t_{f,in} = 1,4$ сек.



Пункт 6. Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке δf_y , % вычисляют по формуле:

$$\delta f_y = \frac{f_{max} - f_{min}}{2f_r} * 100$$
, где f_{max}, f_{min} – наибольшее и наименьшее значения частоты соответственно, Гц, f_r – номинальное значение частоты, Гц.

Установившееся отклонение частоты δf_y , при неизменной симметричной нагрузке

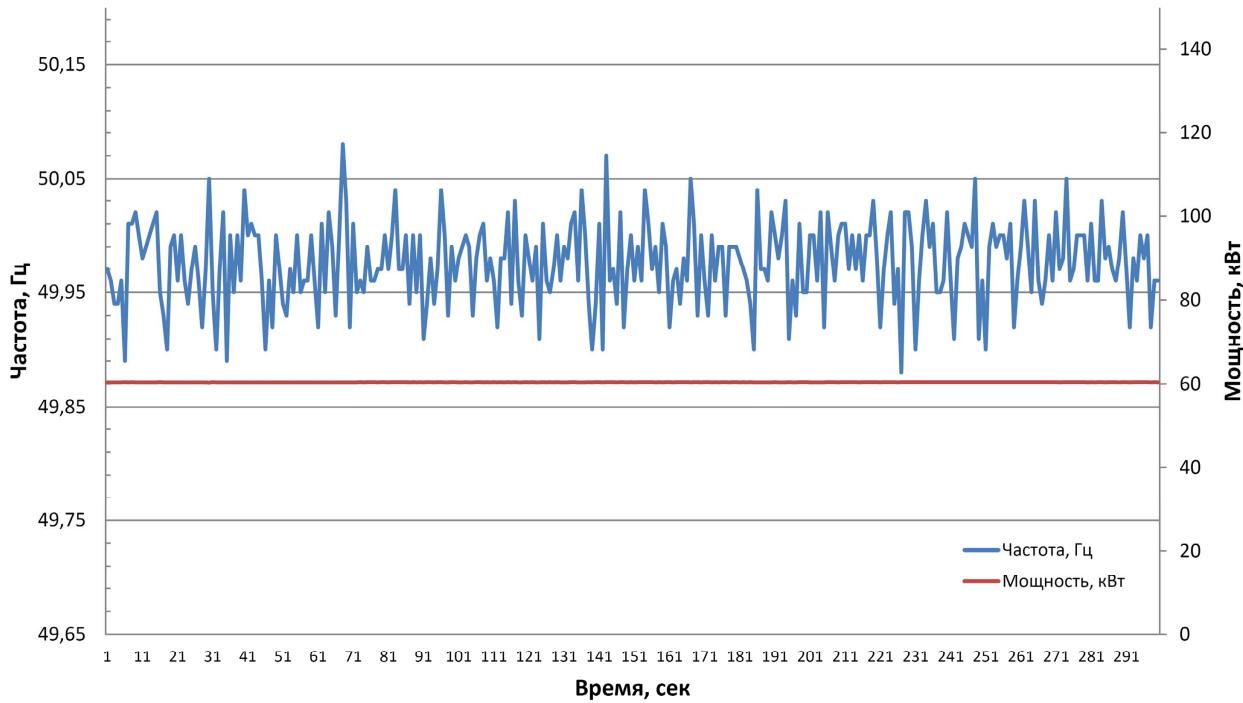

В данном случае мы имеем, $f_{max} = 50,08$ Гц, $f_{min} = 49,88$ Гц, $f_r = 50,0$ Гц, отсюда получаем $\delta f_y = 0,2\%$.



Пункт 7. Установившееся отклонение частоты при изменении нагрузки.

Установившееся отклонение частоты при изменении нагрузки δf_y , % вычисляют по формуле:

$$\delta f_y = \pm \frac{f_{st,max} - f_{st,min}}{2f_r} * 100$$
, где $f_{st,max}, f_{st,min}$ – наибольшее и наименьшее значения частоты соответственно, Гц при 10% и 100% нагрузке, f_r – номинальное значение частоты, Гц.

В данном случае имеем: $f_{st,min} = 49,92$ Гц, $f_{st,max} = 50,04$ Гц, $f_r = 50$ Гц, отсюда имеем: $\delta f_y = 0,12\%$.





Новосибирский завод
генераторных установок

г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 56
тел. 8-800-500-0780
e-mail: zakaz@nzgu.ru
www.nzgu.ru

Пункт 8. Коэффициент амплитудной модуляции.

Не измерялся.



Пункт 9. Статизм по частоте вычисляют по формуле $\delta f_{st} = \frac{f_{i,r} - f_r}{f_r} * 100$, где $f_{i,r}$ = частота в установившемся режиме холостого хода



В данном случае имеем: $f_{i,r} = 50,02 \text{ Гц}$, $f_r = 50,0 \text{ Гц}$, отсюда получаем $\delta f_{st} = 0,04\%$



Пункт 10. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения.

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения измеряется в режиме Х.Х. Из приведенного графика имеем $U_{\text{thd}}=1,7\%$.



Пункт 11. Коэффициент небаланса линейных напряжений при несимметричной нагрузке фаз.

Коэффициент небаланса фазных (линейных) напряжений определяют по формуле: $K_{\text{неб}} = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_r} * 100$, где U_{\max} и U_{\min} наибольшее и наименьшее из измеренных фазных (линейных) напряжений при симметричной нагрузке, равной 25% от номинальной и разбалансированной нагрузке при той же мощности - размыкании одной из фаз.

В данном случае мы имеем:

Линейные напряжения			Фазные напряжения		
U-V	U-W	V-W	U-N	V-N	W-N
3-х фазная симметричная нагрузка, 25% от номинальной					
401,4	401,8	399,9	232,4	231,2	231,3
Разбалансированная нагрузка - разомкнута фаза "U"					
402,8	393,0	391,8	231,6	229,5	224,5

Получаем:

$$K_{\text{неб,фазн}} = 3,43, \quad K_{\text{неб,лин}} = 2,5$$

Заключение.

По результатам испытаний дизельная генераторная установка

АД60С-Т400-1РМ1 соответствует классу «G3».